

VZOROVÉ osazení NÁDRŽ SAMONOSNÁ ODLÉVANÁ ABAND 7 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

Legenda:


- | | |
|--|--|
| ND
NÁDRŽ SAMONOSNÁ ODLÉVANÁ
TYP: ABAND 7 (OBJEM 7,0 m ³)
VNĚJŠÍ d.2500 mm, š.1940 mm v.2262 mm | PO
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)-ZHUTNĚN NA 97% PS |
| P1
POKLOP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ
B125 (D400) | ZÁSYP
ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠTĚRK FRAKCE
DK 8–16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm |
| P2
POKLOP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg) | ŠL
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILÍ 300 G/m ²
KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm |
| BD
BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍŤ 4/150/150
TL. MIN. 150 mm (PŘESAŘ 200 mm) | O
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM |
| G
GEOTEXTILIE | PR
OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ
VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU) |

Poznámka:


SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZIVNÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNI VODY JE NUTNÉ VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ AUTORIZOVANOU OSOBOU.

ŘEZ
osazení ve volném terénu

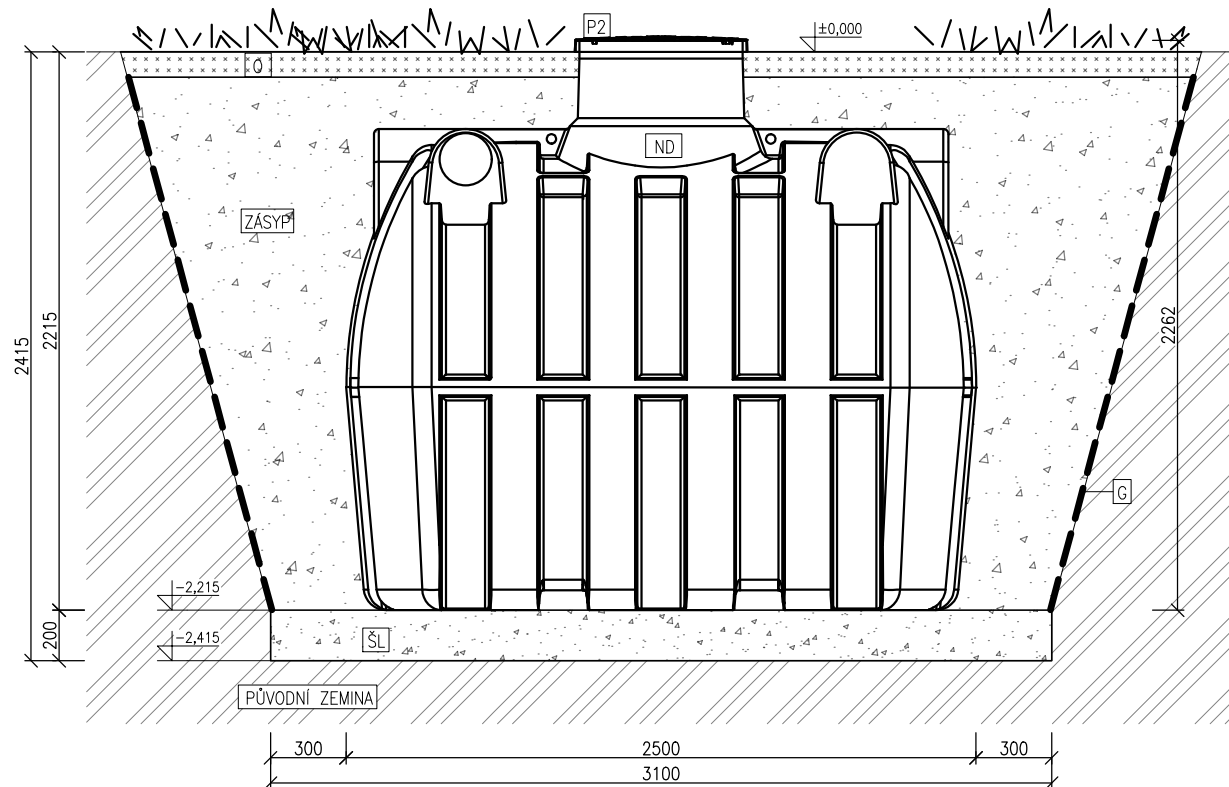

ŘEZ
osazení pro pojezd

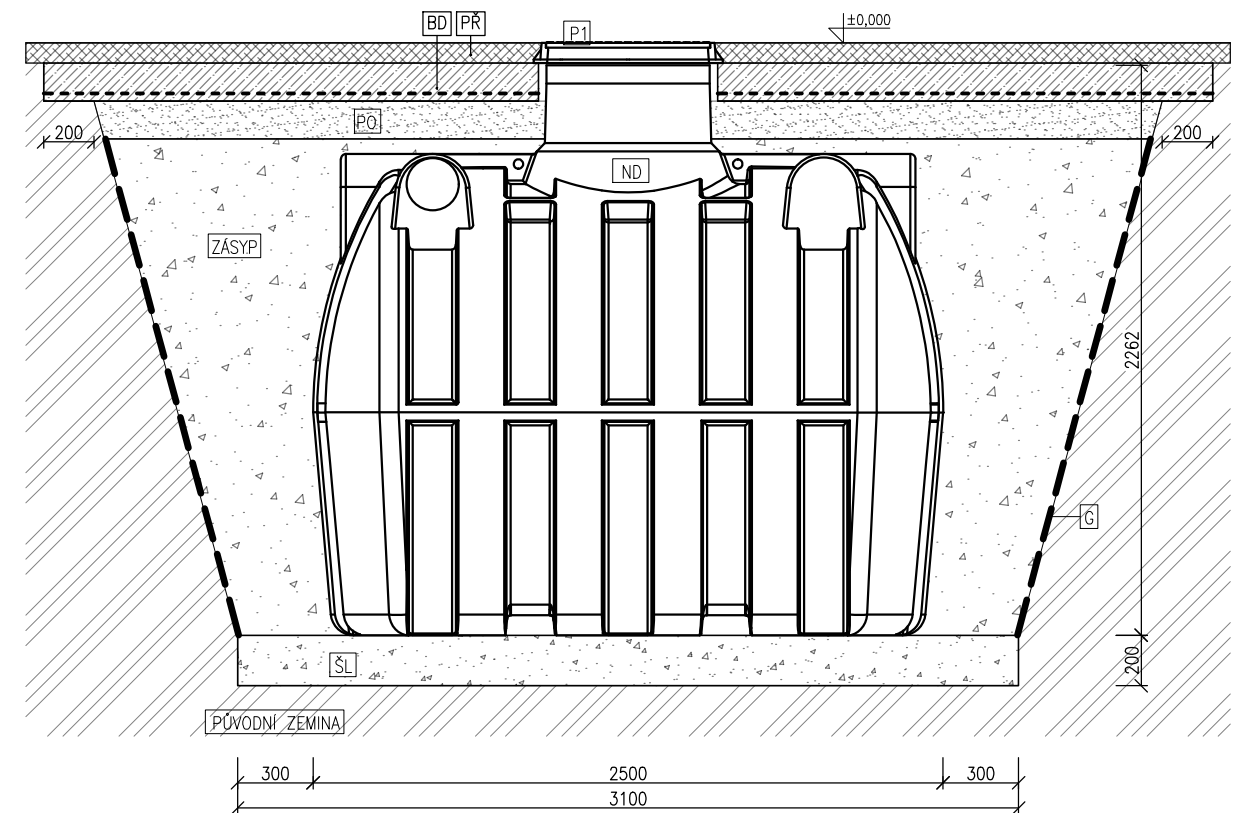

NÁZEV ZAKÁZKY: ABAND 7	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č. ZUKA	09/2025 DATUM.	 ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlív u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:30 MĚŘÍTKO.	KRESLIL. ZUKA	KONTROLOVAL. ZUKA	