



PŮDORYS

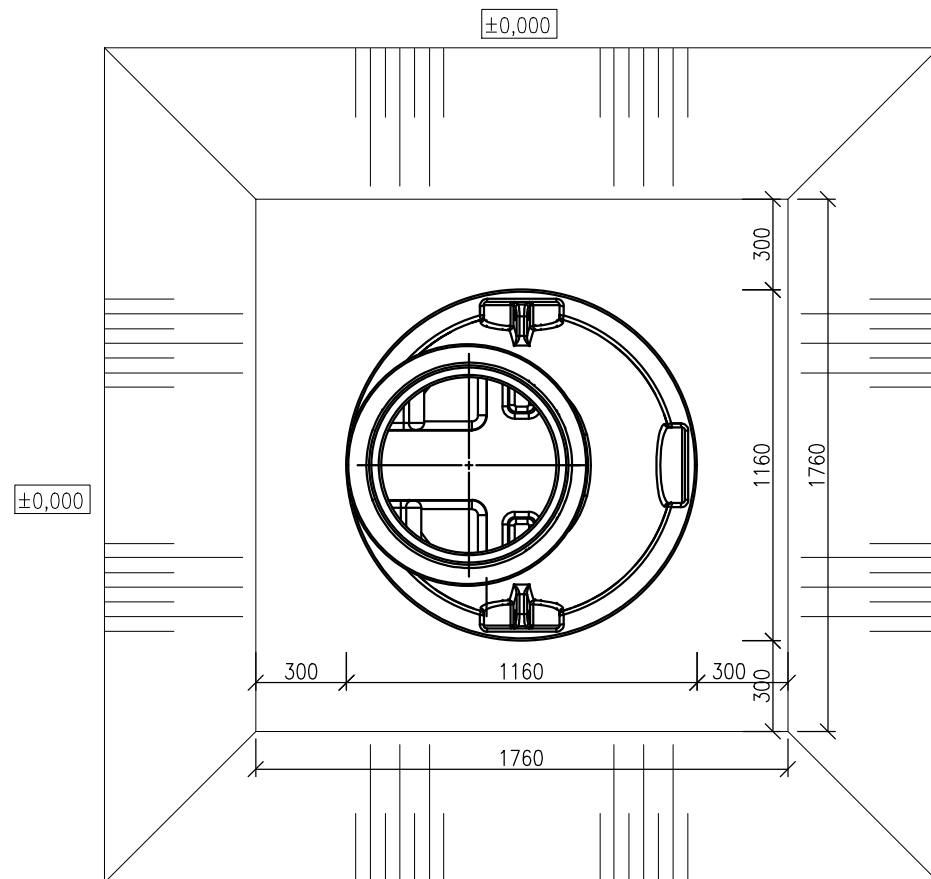

ŘEZ

osazení ve volném terénu

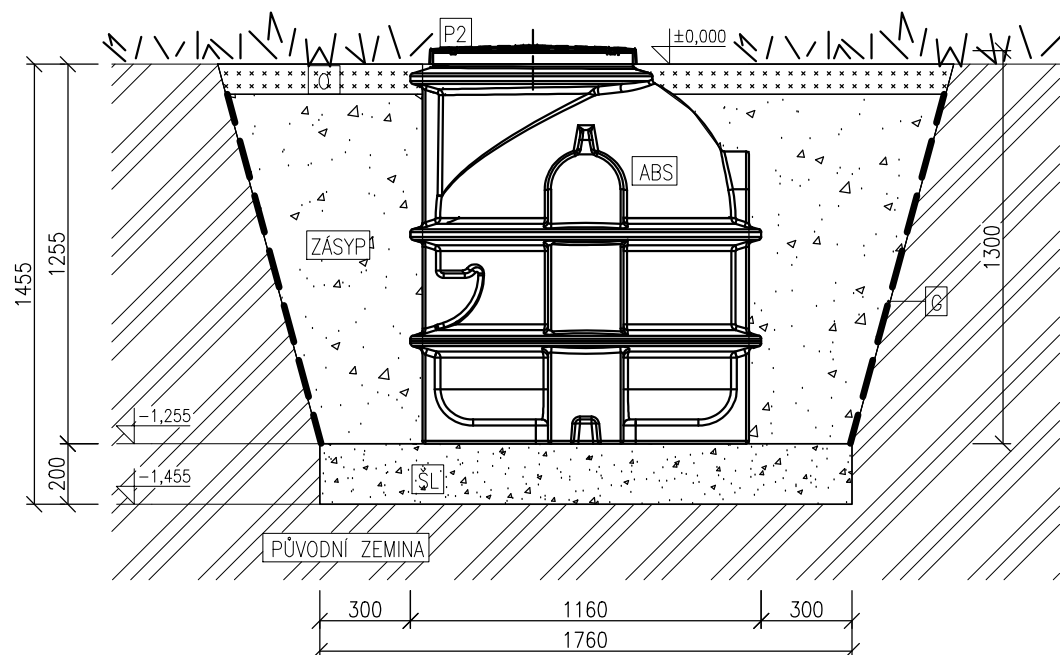

VZOROVÉ osazení STUDNIČNÍ ŠACHTA ABS 1013
s obsypem (dle standardních HG podmínek bez výskytu
podzemní vody)

Legenda:

ABS
STUDNIČNÍ ŠACHTA
TYP: ABS 1013 (ø1000x1300 mm)
VNĚJŠÍ ø1160 mm, v.1300 mm

P1
POKLOP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ
B125 (D400)

P2
POKLAP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLAP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg)

BD
BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150
TL. MIN. 150 mm (PŘESAŘ 200 mm)

G
GEOTEXTILIE

PO
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS

ZÁSYP
ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠŤĚRK FRAKCE
DK 8-16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm

ŠL
HUTNĚNĚ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m²
KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm

0 OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM


PŘ
OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ
VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE
MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.


V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ
VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ
AUTORIZOVANOU OSOBOU.

DNO – detail

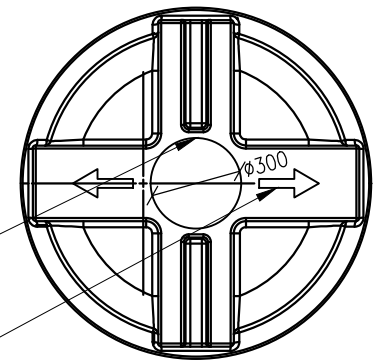

Do dna je možné vyvrtat otvor pro záhlaví vrtané studny do průměru až 300 mm.

Prostup je možné vytvořit i mimo střed šachty (max. průměr 200 mm), osazení lze provést svépomocí podle situace při realizaci.

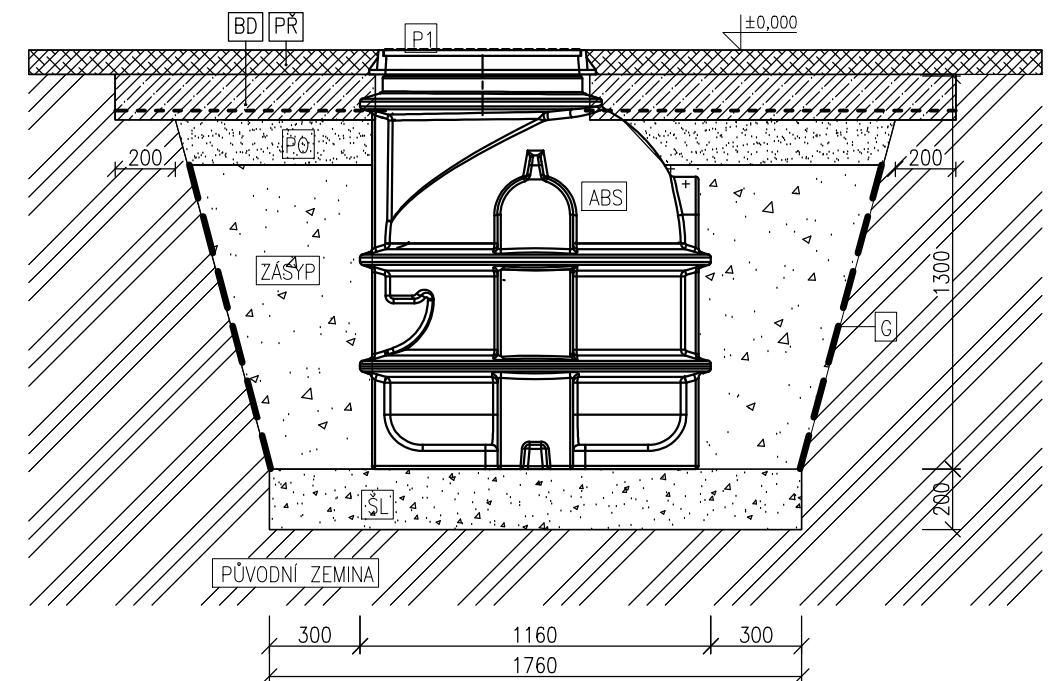

NÁZEV ZAKÁZKY: ABS 1013	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	 ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA Kontroloval.	