VZOROVÉ osazení ČERPACÍ STANICE ABČ 820 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

PŮDORYS

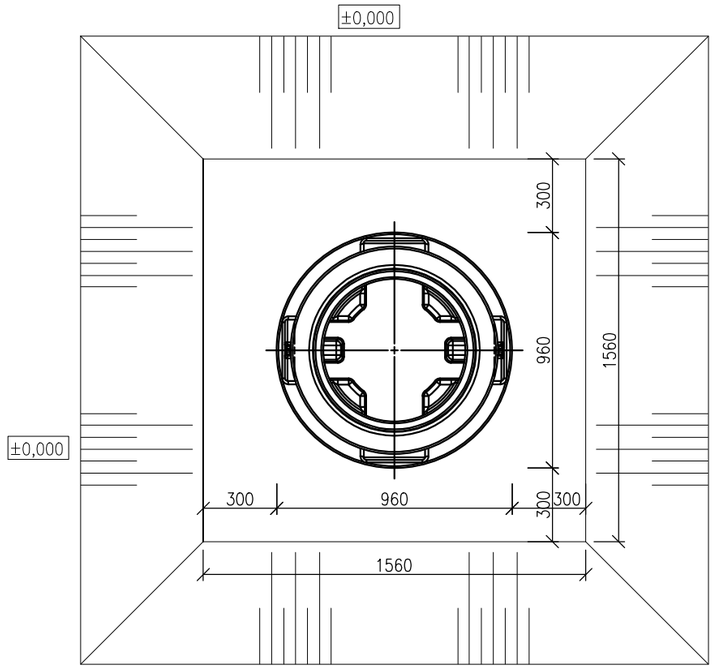

Legenda:

ABČ
ČERPACÍ ŠACHTA
TYP: ABČ 820 (ø800x2000 mm)
VNĚJŠÍ ø960 mm, v.2000 mm

P1
POKLOP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ
B125 (D400)

P2
POKLOP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg)

BD
BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150
TL. MIN. 150 mm (PŘESAH 200 mm)

G
GEOTEXTILIE

PO
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS

ZÁSYP
ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠTĚRK FRAKCE
DK 8–16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm

ŠL
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m2
KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm

O
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

PŘ
OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ
VRSTVY DLE STÁVACÍCÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ AUTORIZOVANOU OSOBOU.

ŘEZ

osazení ve volném terénu

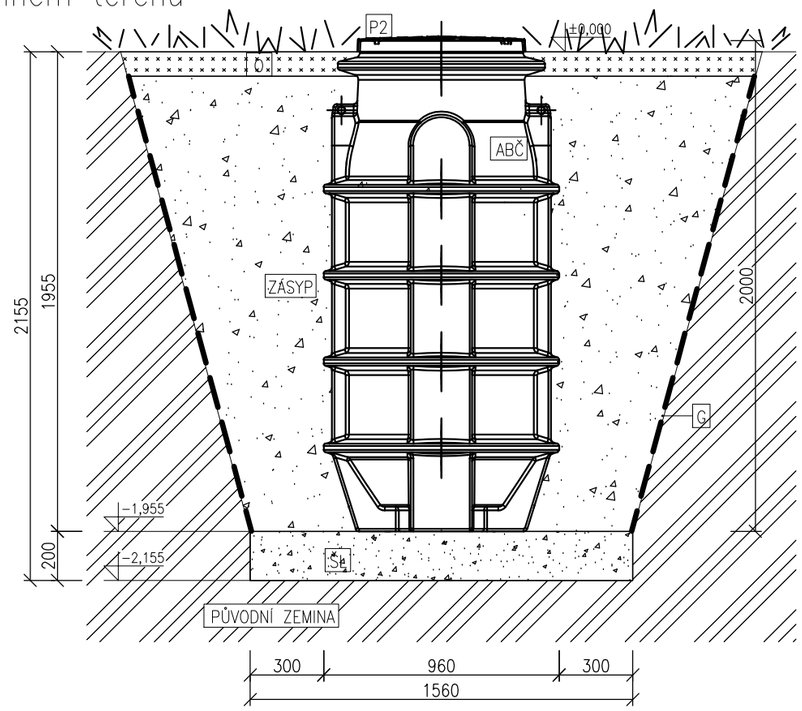

ŘEZ

osazení pro pojezd

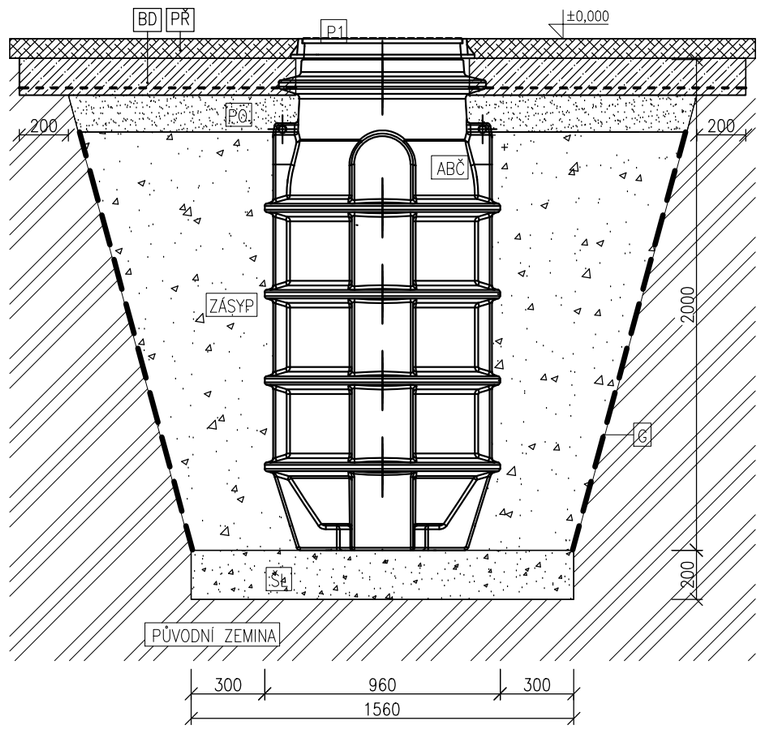

NÁZEV ZAKÁZKY: ABČ 820	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	ABPLAST Group s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA KONTROLOVAL.	ABPLAST