



PŮDORYS

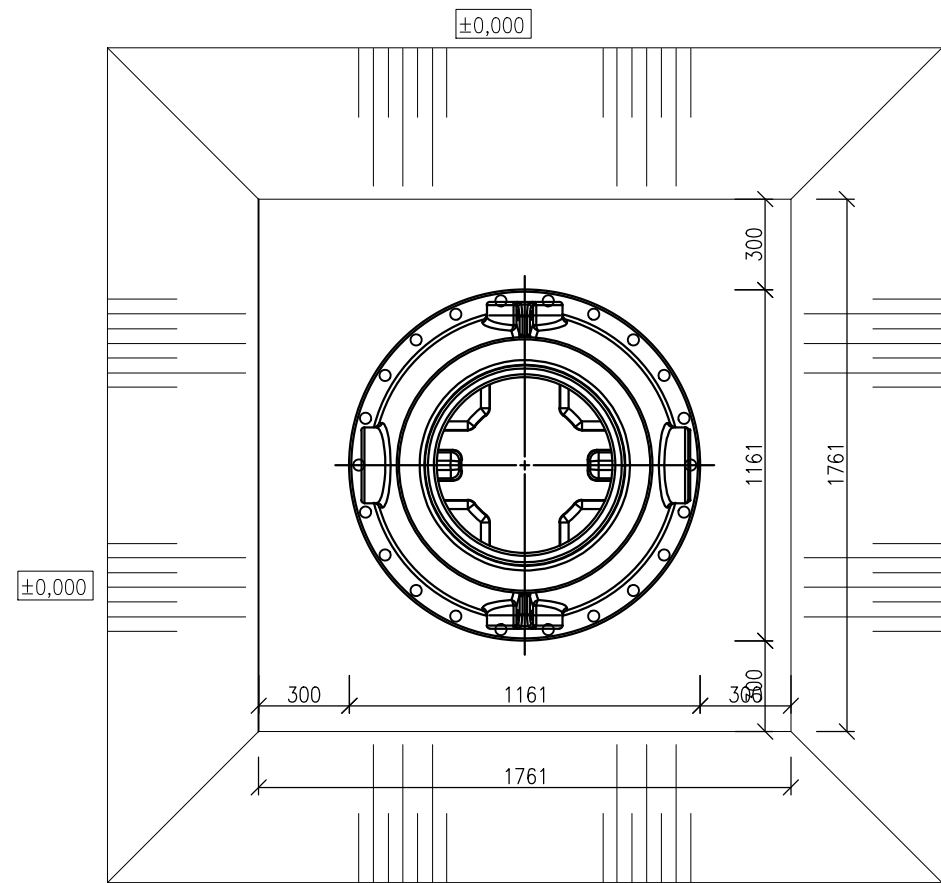

ŘEZ

osazení ve volném terénu

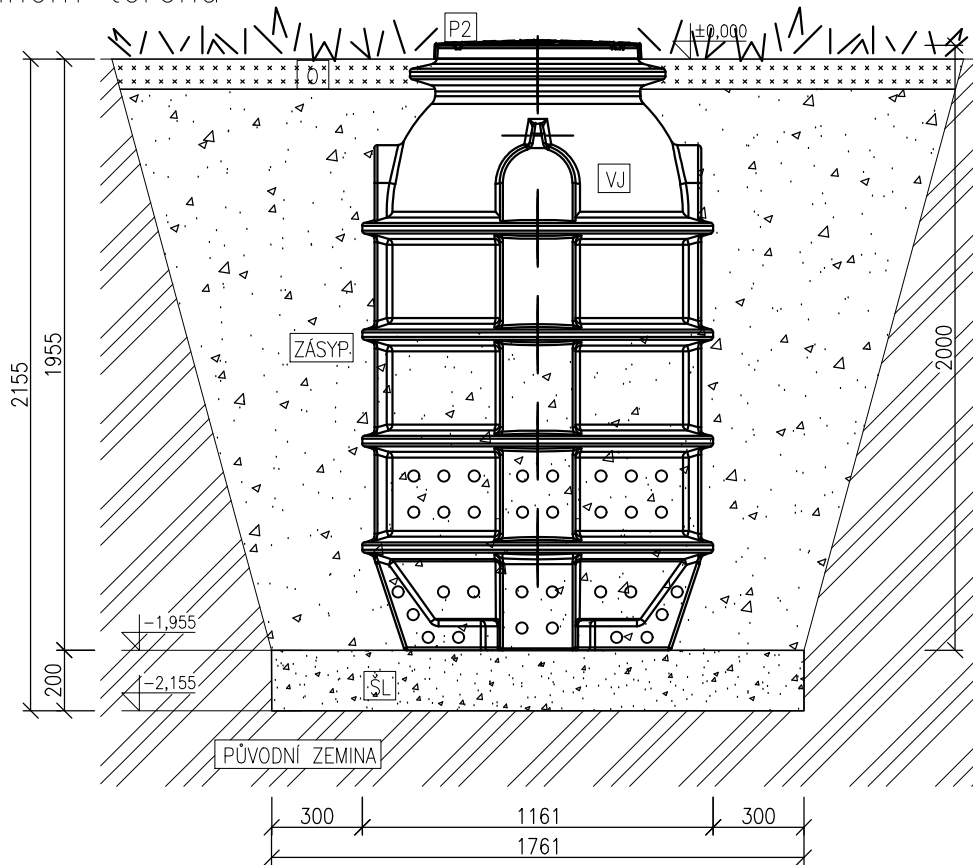

VZOROVÉ osazení VSAKOVACÍ JÍMKA AB 1020 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

Legenda:


- VJ VSAKOVACÍ JÍMKA
TYP: AB 1020 (ø1000x2000 mm)
VNĚJŠÍ ø1161 mm, v.2000 mm
- P1 POKLOP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ
B125 (D400)
- P2 POKLOP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg)
- BD BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150
TL. MIN. 150 mm (PŘESA 200 mm)
- G GEOTEXTILIE
- P0 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS
- ZÁSYP ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠTĚRK FRAKCE
DK 8–16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm
- ŠL HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m2
KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm
- O OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
TL. 100 mm
- PŘ OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ
VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)

Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE
MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ
VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ
AUTORIZOVANOU OSOBOU.


ŘEZ

osazení pro pojezd

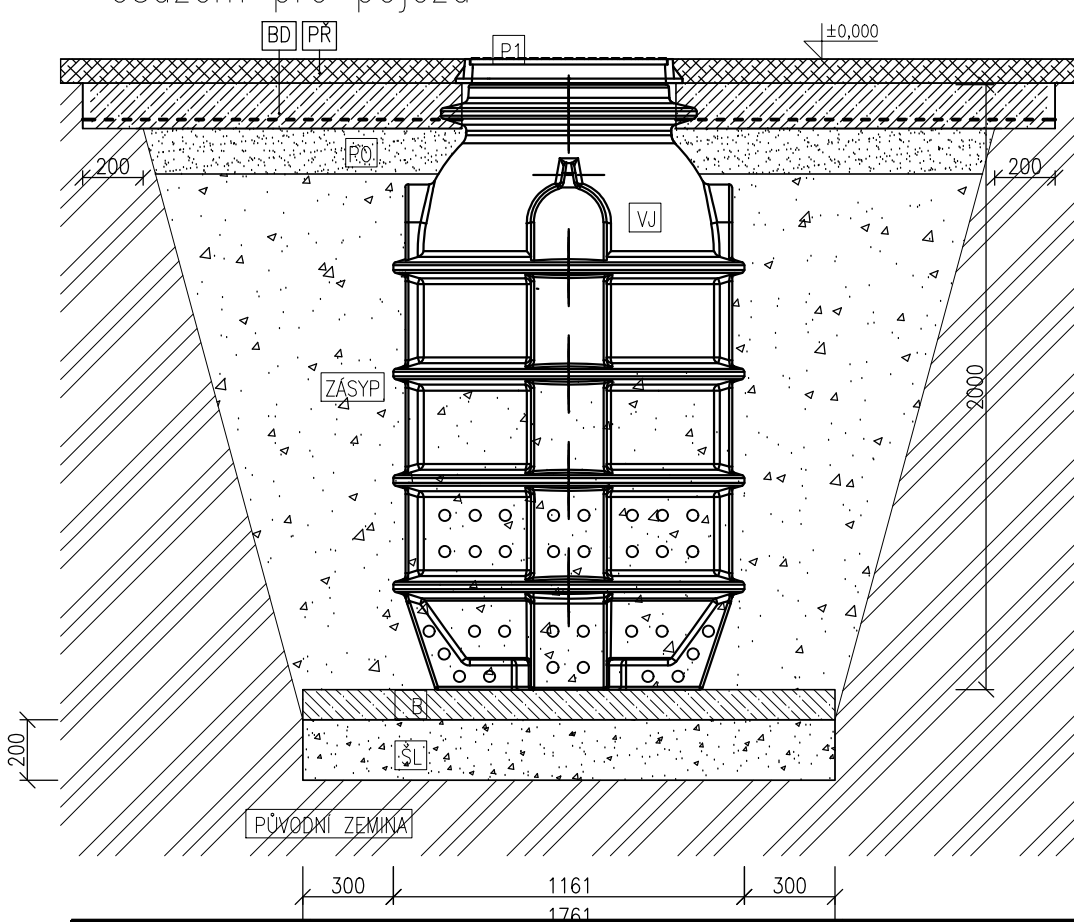

ŘEZ

úprava nádrže – navrtané otvory

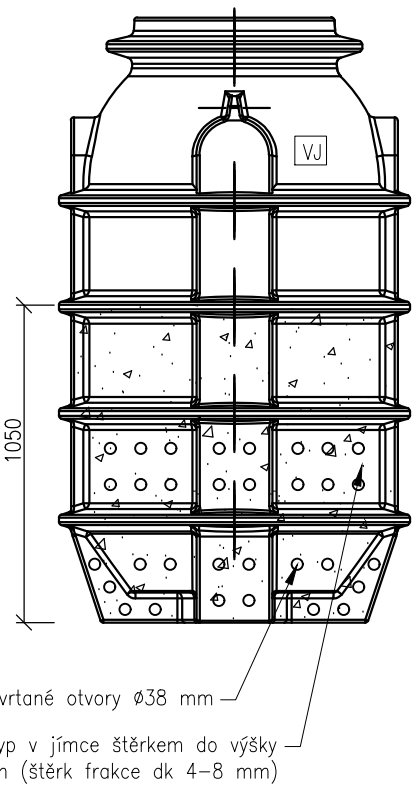

NÁZEV ZAKÁZKY: VSAKOVACÍ JÍMKA AB 1020	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	ABPLAST sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA KONTRÓLOVAL.	